

Општина Мали Зворник  
Краља Петра Првог  
15318 Мали Зворник

На Ваш захтев бр. 3032-04/4 од 20.10.2020. год. за дефинисање услова за израду **друге измене плана генералне регулације "Мали Зворник" (на две локације)**, одређујемо следеће:

## У с л о в е

1. Утврђено је да у предметном подручју постоје наши водови, и то:

- локација 1: подземни 10 kV вод као и надземна мрежа 0,4 kV;
- локација 2: четири подземна 10 kV вода као и надземна мрежа 0,4 kV;

2. Приликом изградње објеката водити рачуна о следећем:

Заштитни појас за надземне електроенергетске водове, са обе стране вода од крајњег фазног проводника, има следеће ширине:

- за напонски ниво 1 kV до 35 kV:
  - за голе проводнике 10 метара, кроз шумско подручје 3 метра;
  - за слабо изоловане проводнике 4 метра, кроз шумско подручје 3 метра;
  - за самонесеће кабловске снопове 1 метар;
- за напонски ниво 35 kV: за све типове проводника 15 метара;
- за подземне енергетске водове (каблове) износи, од ивице армирано - бетонског канала: напонски ниво 1 kV до 35 kV, укључујући и 35 kV - 1 метар;

Заштитни појас за трансформаторске станице на отвореном износи:

- за напонски ниво 1 kV до 35 kV, 10 метара;
- за напонски ниво 110 kV и изнад 110 kV, 30 метара;

3. Најкасније осам (8) дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката, инвеститор је у обавези да се писменим путем обрати Служби за припрему и надзор одржавања ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Лозница у Лозници, у коме ће навести датум и време почетка радова, одговорно лице за извођење радова и контакт телефон;
4. Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите;
5. Да се на местима на којима се налазе енергетски каблови изврши механичка заштита на прописани начин.
6. У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката, морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Лозница у Лозници. Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и трошкове градње, у складу са чланом 217. Закона о енергетици ("Службени гласник РС" број 145/14) сноси инвеститор објекта због чије се градње измешта постојећи објекат;
7. Да подносилац захтева сноси све трошкове евентуалног оштећења наших подземних кабловских водова и постојећих енергетских објеката, насталих непажњом извођача радова или непоштовањем ових услова.

8. Заштиту и обезбеђење постојећих објеката ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд треба извршити пре почетка било каквих радова и предузети све потребне и одговарајуће мере предострожности како не би, на било који начин, дошло до угрожавања механичке стабилности, техничке исправности предметних објеката;

Ови услови се издају ради израде **друге измене плана генералне регулације "Мали Зворник" (на две локације)**, и у другу сврху се не могу користити.

Директор огранка:




Карапанџић Дарко, дипл.инж.ел.

Доставити:

- Подносиоцу захтева 2х
- Служби енергетике



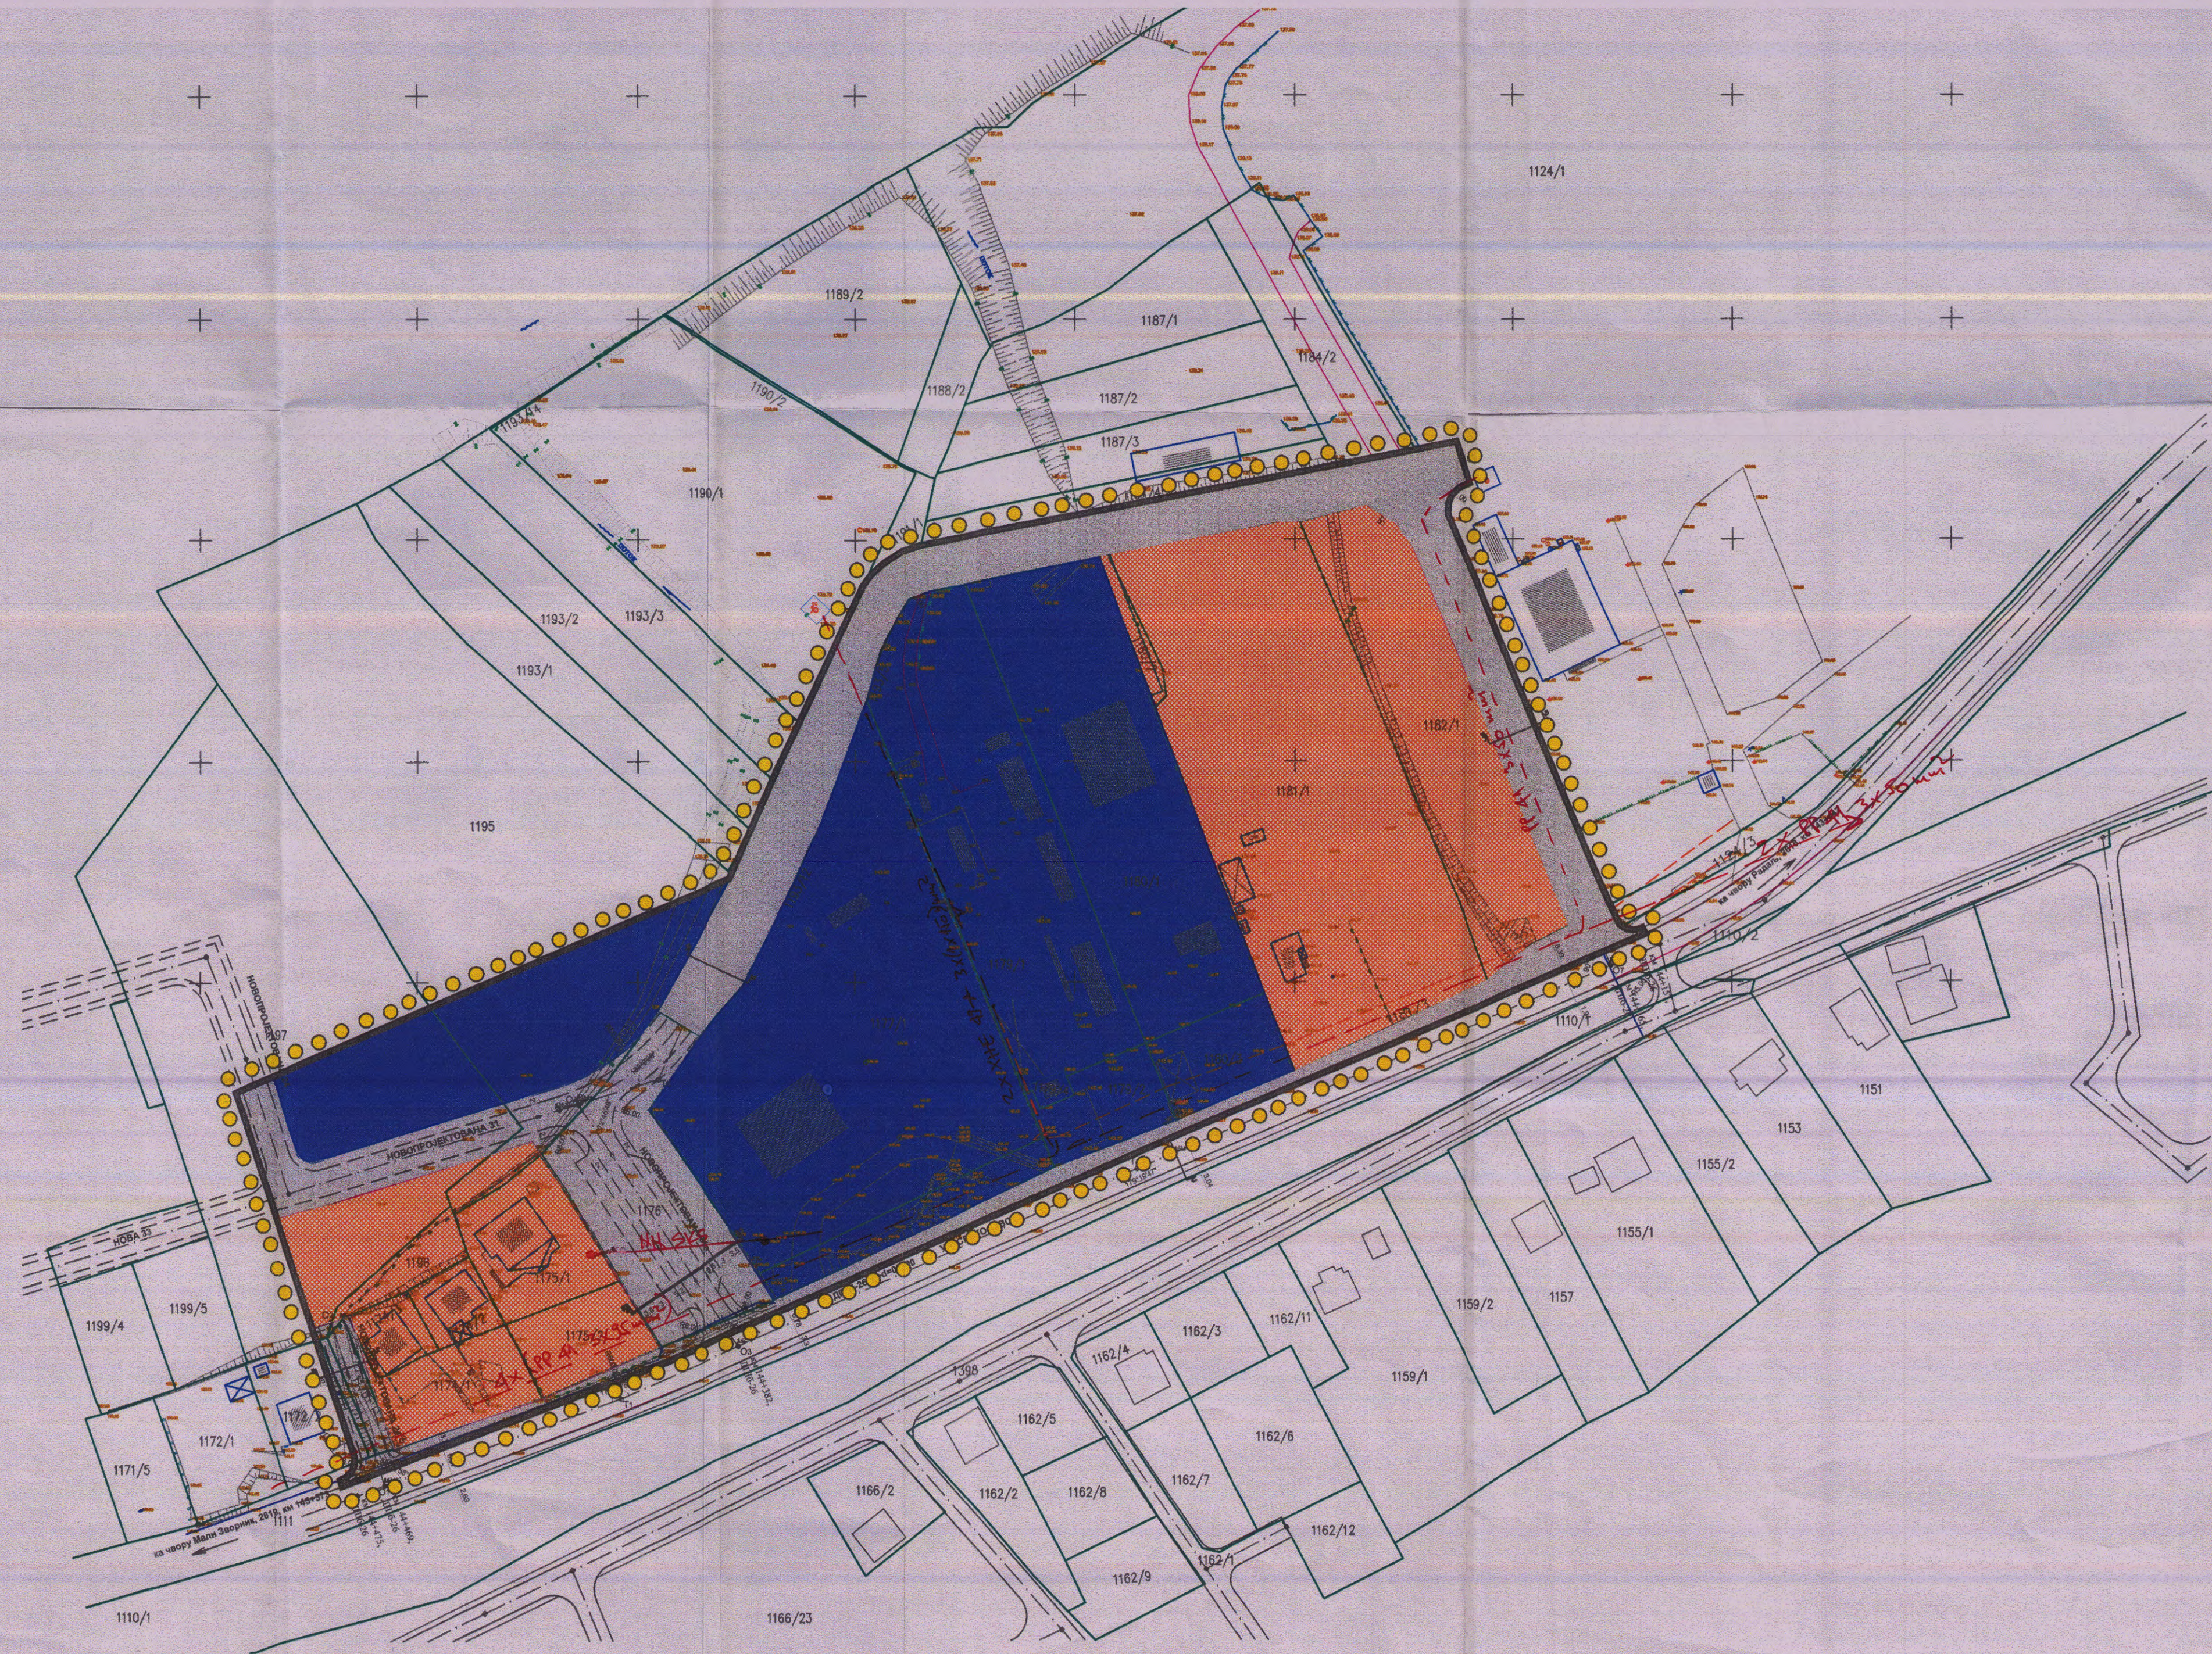

Локација 2

Површине јавних намена

Класа	Категорија	Графички приказ	Опис доминантне намене
II	II.10.		Саобраћајне површине(постојеће и планиране)


Површине осталих намена

Класа	Категорија	Графички приказ	Опис доминантне намене
II	II.12.1.		Површине за индустриску производњу
II	II.2.		Површине за мешовите намене (радна зона са становањем)

Граница обухвата ИДПГР

				ЈП Инфраструктура Шабац, Шабац, Сектор за изградњу, Служба за просторно и урбанистичко планирање	
ОДГ. УРБАНИСТА		ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	ПОТПИС	ИНВЕСТИТОР:	
ОБРАДА ФАЗЕ		Славица Ференц, дипл.инж.арх.		ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК	
ТЕХНИЧКА ОБРАДА		Славица Ференц, дипл.инж.арх.		ОБЈЕКАТ:	
ДАТУМ		С.Радовановић, дипл.инж.саоб.		Друга измена и допуна ПГР "Мали зворник" Локација 2	
врста плана		Дејан Ружић, грађ.техн.		цртеж-фаза	
књига бр.		2020. год.		НАМЕНА ПОВРШИНА	
лист бр.		ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ			
1		размера			
		1 : 1000			



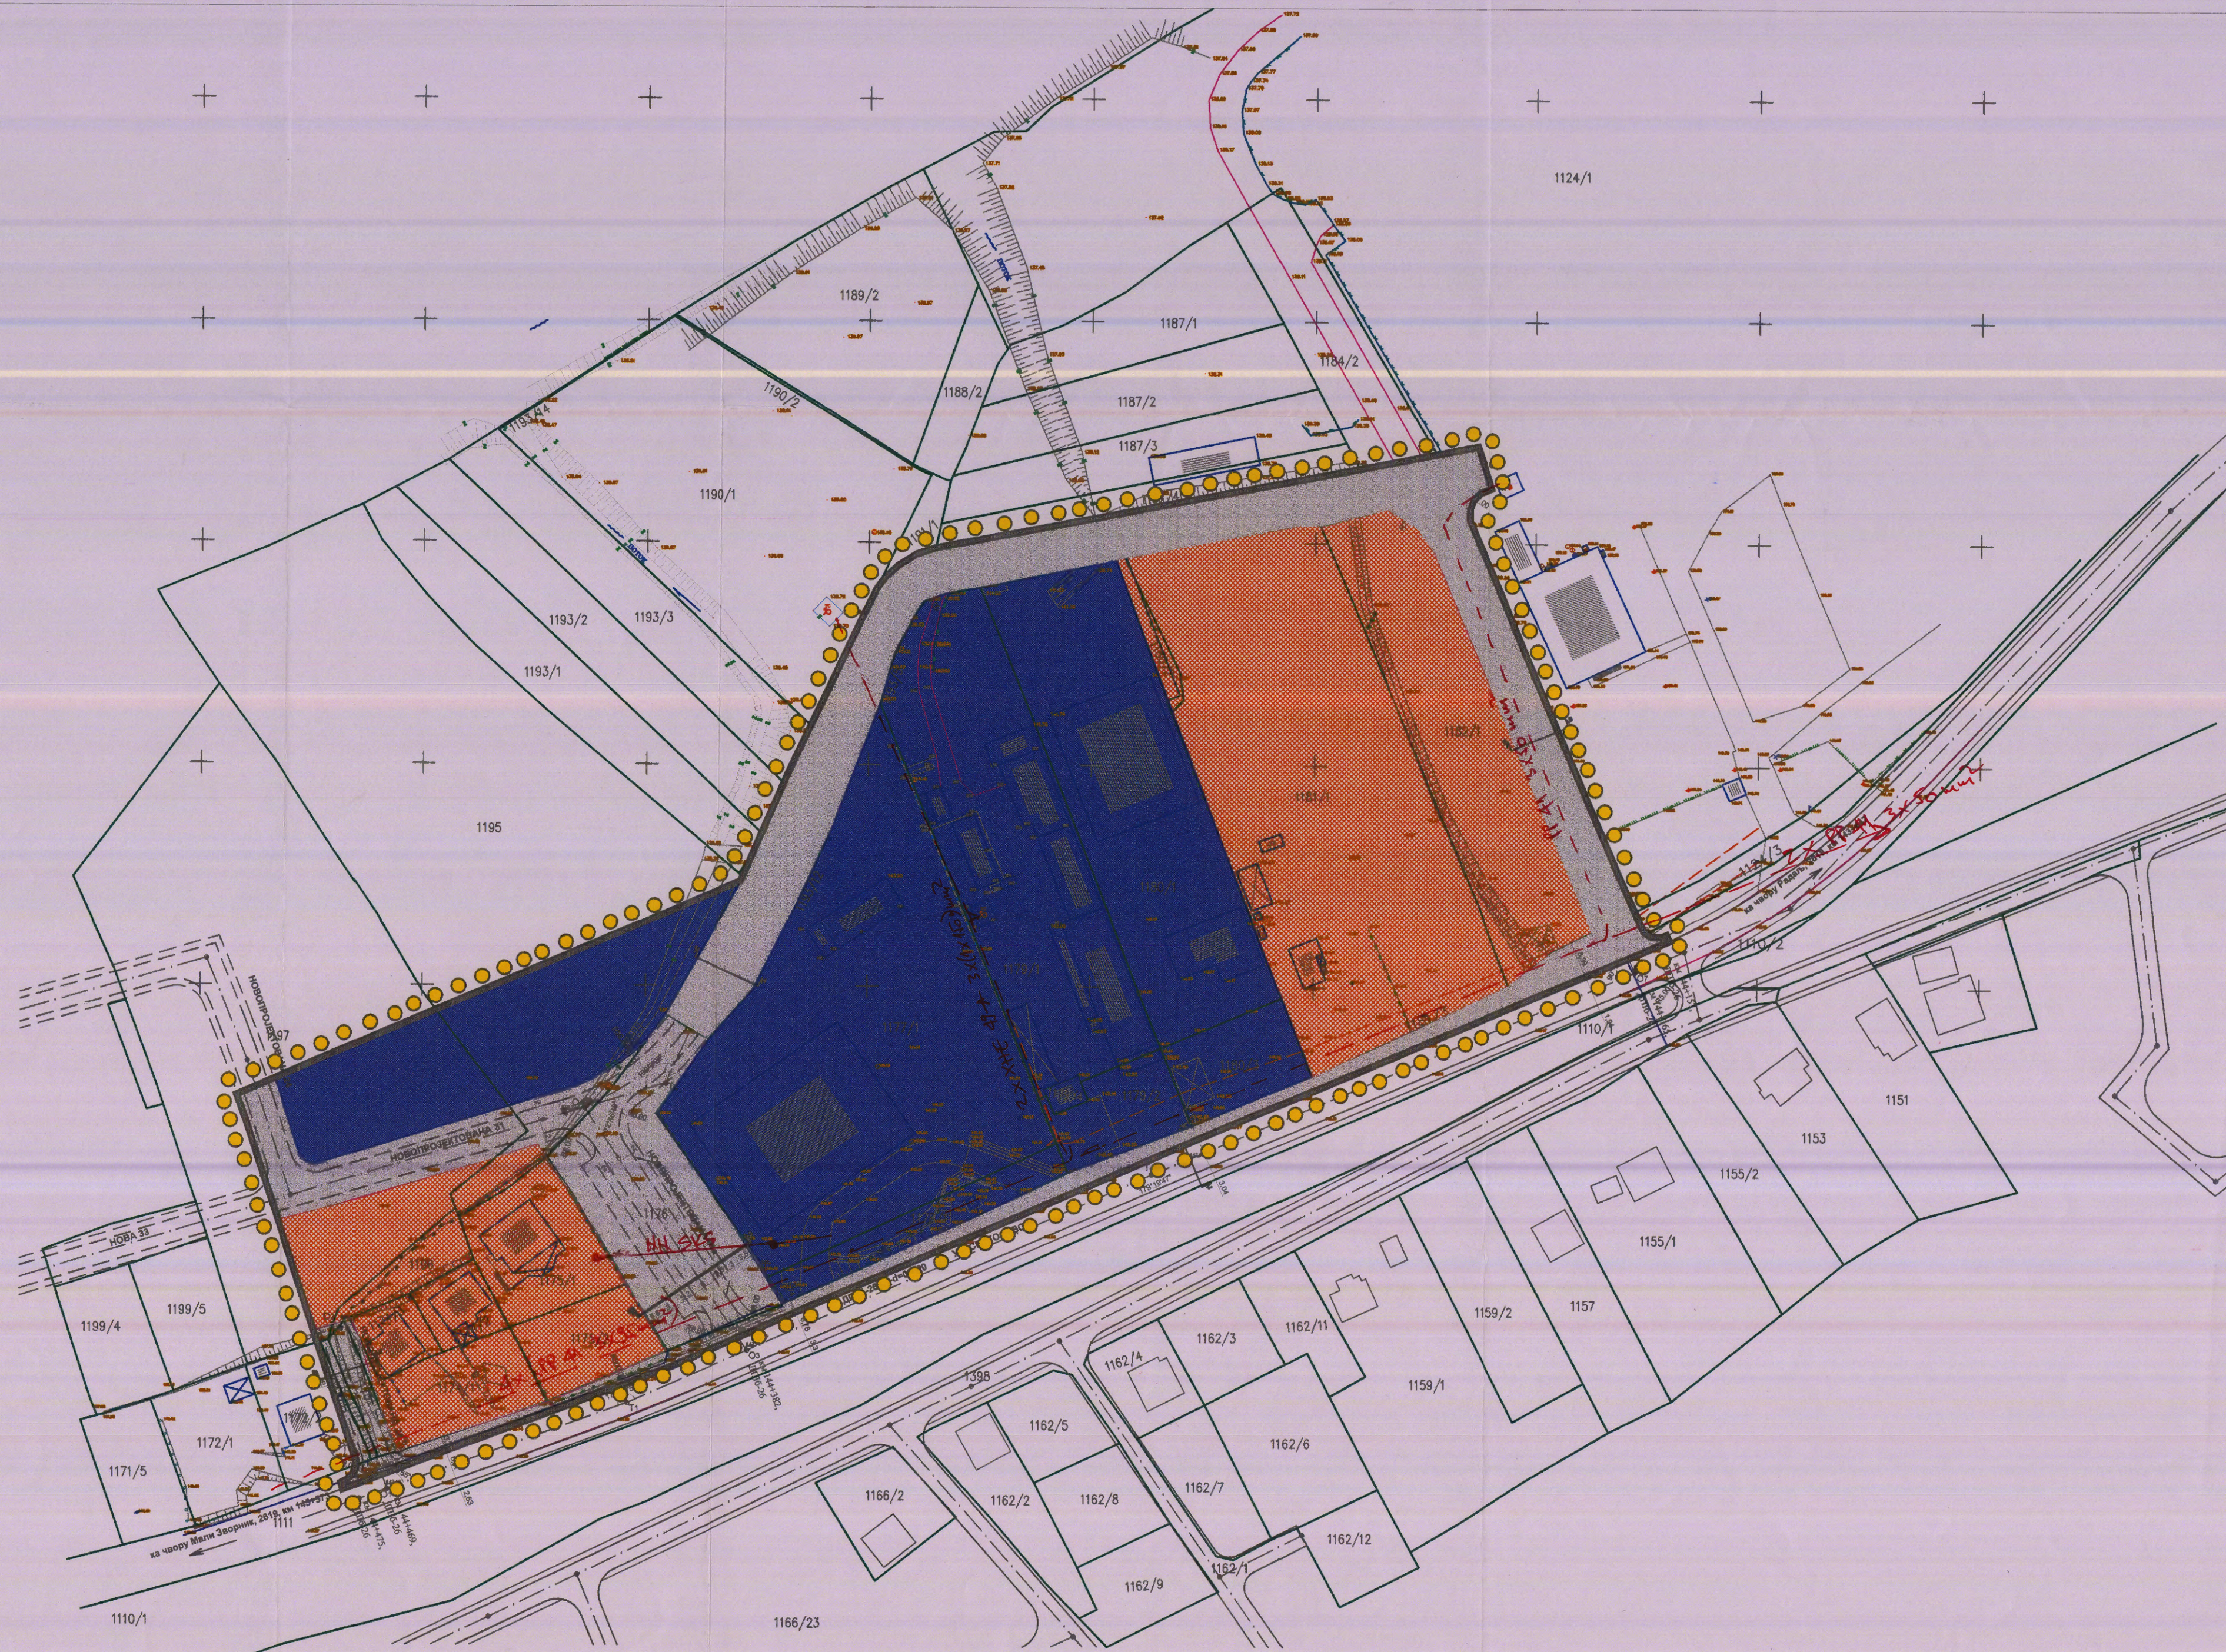

Локација 2


Површине јавних намена

Класа	Категорија	Графички приказ	Опис доминантне намене
II	II.10.		Саобраћајне површине(постојеће и планиране)

Површине осталих намена

Класа	Категорија	Графички приказ	Опис доминантне намене
II	II.12.1.		Површине за индустриску производњу
II	II.2.		Површине за мешовите намене (радна зона са становањем)

Граница обухвата ИДПГР

			<b>ЈП Инфраструктура Шабац, Шабац, Сектор за изградњу, Служба за просторно и урбанистичко планирање</b>	
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ		ПОТПИС	инвеститор:	
ОДГ. УРБАНИСТА	Славица Ференц, дипл.инж.арх.		ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК	
ОБРАДА ФАЗЕ	Славица Ференц, дипл.инж.арх. С.Радовановић, дипл.инж.саоб.			
ТЕХНИЧКА ОБРАДА	Дејан Ружић, грађ.техн.		објекат:	
ДАТУМ	2020. год.		Друга измена и допуна ПГР"Мали зворник" Локација 2	
врста плана		ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ		
књига бр.	лист бр.	размера	цртеж-фаза	
	1	1 : 1000	НАМЕНА ПОВРШИНА	



# Телеком Србија

Предузеће за телекомуникације а.д.

Београд, Таковска 2

**ДЕЛОВОДНИ БРОЈ:**

**ДАТУМ:** 29.10.2020.

**ИНТЕРНИ БРОЈ:** А332-329064/1

**БРОЈ ИЗ ЛКРМ:** 39

**ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ**

**СЕКТОР ЗА ФИКСНУ ПРИСТУПНУ МРЕЖУ**

**СЛУЖБА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ БЕОГРАД**

**ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ ШАБАЦ**

**15000 ШАБАЦ/ Карађорђева бр.10**

## ЈП ИНФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ

**Сектор за изградњу  
Служба за просторно и  
урбанистичко планирање**

**15000 Шабац  
Карађорђева 27**

**ПРЕДМЕТ:** Услови од значаја за израду Друге измене плана генералне регулације „Мали Зворник“.

**ВЕЗА:** Ваш бр.

На основу вашег захтева од 21.10.2020. године којим тражите податке и услове од значаја за израду Друге измене плана генералне регулације „Мали Зворник“, «Телеком Србија» И. Ј. Шабац доставља Вам податке постојећих ТК објеката и одређује мере заштите приликом градње.

**Мере заштите;**

1. Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и техничких карактеристика постојећих ТК објеката и каблова, ни до угрожавања нормалног функционисања ТК саобраћаја, и мора увек бити обезбеђен адекватан приступ постојећим ТК објектима и кабловима ради њиховог редовног одржавања и евентуалних интервенција;
2. Пре почетка извођења радова потребно је, у сарадњи са надлежном службом „Телекома Србија“ (ИЈ Шабац РЦ Лозница Костадин Манојловић 064-6121106 за оптичке каблове и Жарко Цветиновић 064/6511150 за бакарне каблове), извршити идентификацију и обележавање трасе постојећих подземних каблова у зони планираних радова (помоћу инструмента трагача каблова и по потреби



# Телеком Србија

Предузеће за телекомуникације а.д.

Београд, Таковска 2

**ДЕЛОВОДНИ БРОЈ:**

**ДАТУМ:** 29.10.2020.

**ИНТЕРНИ БРОЈ:** А332-329064/1

**БРОЈ ИЗ ЛКРМ:** 39

**ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ**

**СЕКТОР ЗА ФИКСНУ ПРИСТУПНУ МРЕЖУ**

**СЛУЖБА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ БЕОГРАД**

**ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ ШАБАЦ**

**15000 ШАБАЦ/ Карађорђева бр.10**

## ЈП ИНФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ

**Сектор за изградњу  
Служба за просторно и  
урбанистичко планирање**

**15000 Шабац  
Карађорђева 27**

**ПРЕДМЕТ:** Услови од значаја за израду Друге измене плана генералне регулације „Мали Зворник“.

**ВЕЗА:** Ваш бр.

На основу вашег захтева од 21.10.2020. године којим тражите податке и услове од значаја за израду Друге измене плана генералне регулације „Мали Зворник“, «Телеком Србија» И. Ј. Шабац доставља Вам податке постојећих ТК објеката и одређује мере заштите приликом градње.

**Мере заштите;**

1. Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и техничких карактеристика постојећих ТК објеката и каблова, ни до угрожавања нормалног функционисања ТК саобраћаја, и мора увек бити обезбеђен адекватан приступ постојећим ТК објектима и кабловима ради њиховог редовног одржавања и евентуалних интервенција;
2. Пре почетка извођења радова потребно је, у сарадњи са надлежном службом „Телекома Србија“ (ИЈ Шабац РЦ Лозница Костадин Манојловић 064-6121106 за оптичке каблове и Жарко Цветиновић 064/6511150 за бакарне каблове), извршити идентификацију и обележавање трасе постојећих подземних каблова у зони планираних радова (помоћу инструмента трагача каблова и по потреби

пробним ископима на траси), како би се утврдио њихов тачан положај, дубина и евентуална одступања од траса дефинисаних издатим условима;

3. Пројектант, односно извођач радова је у обавези да поштује важеће техничке прописе у вези са дозвољеним растојањима планираног објекта од постојећих ТК објеката и каблова;
4. **Заштиту и обезбеђење постојећих ТК објеката и каблова треба извршити пре почетка било каквих грађевинских радова** и предузети све потребне и одговарајуће мере предострожности како не би, на било који начин, дошло до угрожавања механичке стабилности, техничке исправности постојећих ТК објеката и каблова;
5. Грађевинске радове у непосредној близини постојећих ТК објеката и каблова вршити **искључиво ручним путем** без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите (обезбеђење од слегања, пробни ископи и сл);
6. У случају евентуалног оштећења постојећих ТК објеката и каблова или прекида ТК саобраћаја услед извођења радова, инвеститор радова је дужан да предузећу „Телеком Србија“ а.д. надокнади целокупну штету по свим основама (трошкове санације и накнаду губитка услед прекида ТК саобраћаја);
7. Уколико у току важења ових услова настану промене које се односе на ситуацију трасе - локацију предметног објекта, инвеститор/извођач радова је у обавези да промене пријави и затражи измену услова;
8. Ови **технички услови важе годину дана** од дана издавања. По истеку рока важности обавезно је подношење захтева за обнову техничких услова.

С поштовањем,

Овлашћено лице

Dragiša Krstić

100052045-30

10960910008

Digitally signed by

Dragiša Krstić

100052045-3010960910  
008

Date: 2020.10.29  
11:08:29 +01'00'

Прилог: електронски








Лист: 1  
Размера: 1:500

Dragiša Krstić  
100052045-30  
10960910008

Digitally signed by  
Dragiša Krstić  
100052045-30109609100  
08  
Date: 2020.10.29 11:06:00  
+01'00'

Назив објекта:  
OK I PM M Zvornik uslovi za IDPR lok 1  
Situacija trase

Telekom Srbija

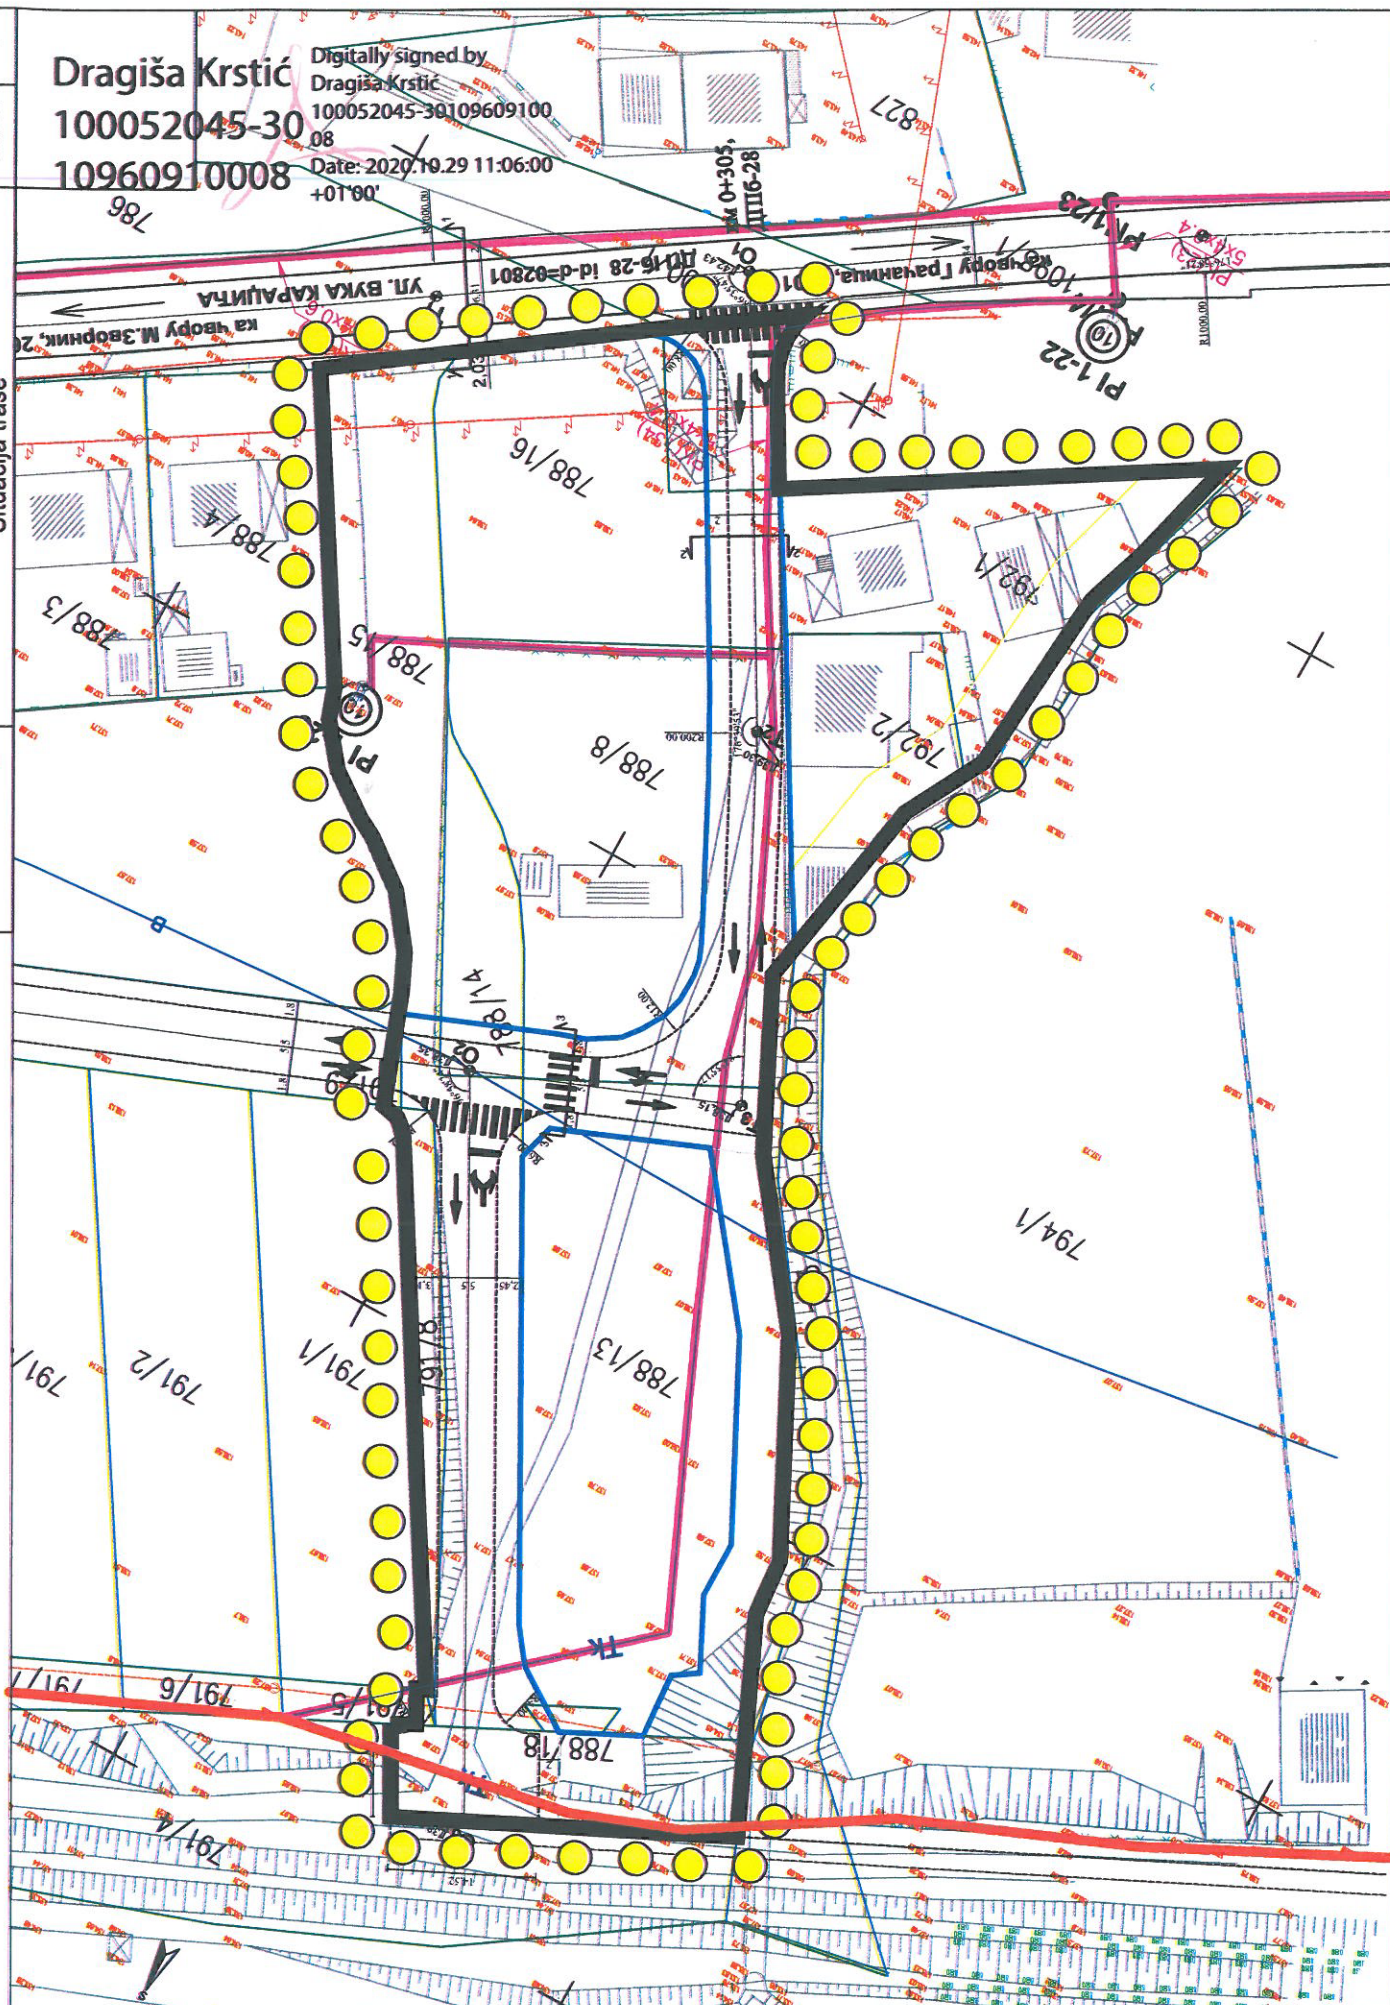



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Сектор за ванредне ситуације  
Одељење за ванредне ситуације у Шапцу  
09.33 број 217-15270/20-1

20.11.2020. године

Шабац

ул. Господар Јевремова бр. 4

Јавно предузеће  
Инфраструктура Шабац  
2999-04  
25.11.2020. године  
Шабац

ЈП „Инфраструктура Шабац“ – Шабац,  
Сектор за изградњу, Служба за просторно  
и урбанистичко планирање, Шабац  
ул. Карађорђева бр.27

Предмет: Захтев за издавање услова и података од интереса за израду Друге  
измене и допуне плана генералне регулације насеља Мали Зворник.

Веза: Ваш допис бр. 2999-04 од 16.10.2020. године

На основу Вашег захтева за издавање услова и података од интереса за  
израду Друге измене и допуне плана генералне регулације насеља Мали  
Зворник, бр. 2999-04 од 16.10.2020. године за потребе инвеститора Општина  
Мали Зворник, у складу са одредбама чл. 29 Закона о заштити од пожара („Сл.  
гласник СРС“, бр. 111/09, 20/15 и 87/18), дајемо следеће мишљење:

Напред наведени план генералне регулације насеља Мали Зворник, од  
16.10.2020. године за потребе инвеститора Општина Мали Зворник је  
неопходно изградити у складу са важећим законима, техничким прописима и  
српским стандардима, па сходно томе дајемо следеће услове у погледу  
извршења потребних мера заштите од пожара и експлозије:

- Пре издавања локацијских услова потребно од стране органа надлежног за заштиту од пожара прибавити посебне услове у погледу мера заштите од пожара и експлозија за безбедно постављање објеката са запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима у складу са одредбама чл. 6 Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Сл. гласник РС“, бр. 54/15) и одредбама чл. 20 став 1 Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 115/20),
- У поступку прибављања локацијских услова потребно је од стране органа надлежног за заштиту од пожара прибавити посебне услове у погледу мера заштите од пожара и експлозија сходно чл. 20 став 2 Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 115/20) узимајући у обзир да се због специфичности објекта у планским документима не могу садржати све неопходне могућности, ограничења у услове за изградњу објекта, односно све услове заштите од пожара и експлозија,
- У погледу обезбеђења испуњености основних захтева заштите од пожара приликом пројектовања и изградње објекта и то на начин утврђен посебним прописима и стандардима којима је уређена област заштите од пожара и експлозија и проценом ризика од пожара којом су





исказане мере заштите од пожара за конструкцију, материјале инсталације и опремање заштитним системима и уређајима, објекти морају бити изведени у складу са Законом о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 20/15 и 87/18),

- Фазну градњу, уколико ће градња трајати дуже, предвидети на начин да свака фаза представља техничко – технолошку целину, која може самостално да се користи,
- Објектима обезбедити приступни пут за ватрогасна возила у складу са одредбама Правилника о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара („Сл. лист СРЈ“, бр. 8/95),
- Обезбедити одговарајућу хидрантску мрежу, која се пројектује у складу са Правилником о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара („Сл. гласник РС“, бр. 3/18),
- Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту од пожара стамбених и пословних објеката и објеката јавне намене („Сл. гласник РС“, бр. 22/19),
- Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозија („Сл. лист СЦГ“, бр. 31/2005),
- Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту индустријских објеката од пожара („Сл. гласник РС“ бр. 1/18),
- Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту складишта од пожара и експлозија („Сл. лист СФЈР“ бр. 24/87),
- Придржавати се одредби Правилника о техничким захтеима безбедности од пожара спољних зидова зграда („Сл. гласник РС“, бр. 59/2016, 36/2017 и 6/2019),
- Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трансформаторских станица („Сл. лист СФРЈ“, бр. 13/78 и 37/95),
- Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона („Сл. лист СФРЈ“, бр. 53 и 54/88 и 28/95),
- Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту објекта од атмосферског пражњења („Сл. лист СРЈ“, бр. 11/96),
- Реализацију објекта извршити у складу са одредбама Правилника о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара („Сл. лист СРЈ“, бр. 87/93),
- Реализацију објекту извршити у складу са одредбама Правилника о техничким мерама за погон и одржавање електроенергетских постројења и водова („Сл. лист СФРЈ“, бр. 41/93),
- Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000V („Сл. лист СФРЈ“, бр. 4/74, 13/78 и „Сл. лист СРЈ“, бр. 61/95),
- Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара („Сл. лист СФРЈ“, бр. 74/90),





као и други Правилници и стандарди са аспекта заштите од пожара који произилазе из горе наведених законских и подзаконских аката.

Одредбе чл. 30 Закона о заштити од пожара дају могућност да се у недостатку позитивних прописа у Републици Србији могу прихватити доказивање испуњености захтева заштите од пожара и према страним прописима и стандардима, као и према признатим методама прорачуна и моделима уколико су тим прописима предвиђени.

Сагласно са одредбама чл.123 Закона о планирању и изградњи Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), чл. 38 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/2019) и чл. 33 и 34 Закона о заштити од пожара, потребно је доставити на сагласност пројекте за извођење објекта, а пре отпочињања поступка за утврђивање подобности објекта за употребу, ради провере примењености датих услова и усклађености са осталим планским актима у поступку обједињене процедуре.

Ослобођено плаћања таксе сходно члану 18. Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/03 ... 98/20).

По овлашћењу министра унутрашњих послова  
бр. 01-35/18-17 од 15.03.2018. године

Шеф Одсека ПЗ  
потпуковник полиције  
Милан ТАНАСИЋ

*M. Tansić*



Јавно предузеће  
Инфраструктура Шабца

ЈП ИНФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ

Сектор за изградњу

Број: 3032-04/6  
30.10.2020

Служба за просторно и урбанистичко планирање

Ш а б а ц

година

15000-ШАБАЦ

ул. Карађорђева бр. 27

На основу вашег захтева, број 3032-04/6 од 20.10.2020. године, наш број 953-22267 од 22.10.2020. године, за издавање услова за израду **Измене и допуне Плана генералне регулације за Мали Зворник на локацији 1 и локацији 2**, а у складу са чланом 25, 26 и 476. Закона о планирању и изградњи ("Сл.гл.РС", број 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 09/20) и Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гл.РС“, број 32/19), овим путем вас обавештавамо следеће:

Увидом у достављену документацију која се састоји од:

- Одлука о Другој измени и допуни Плана генералне регулације за Мали Зворник, број 06-2100 од 29.11.2019. године,
- Графички прилог – План нивелације и регулације и План намене површина,
- Текстуални део постојећег и планираног решења

и документацијом којом располажу ЈП "Путеви Србије", предметне Измене и допуне Плана генералне регулације се простире дуж објеката из наше надлежности и то:

у складу са усвојеном Уредбом о категоризацији државних путева („Сл.гл.РС“, број 105/2013, 119/2013 и 93/2015):

- **Државни пут IB реда број 26:** Београд – Обреновац – Шабац – Лозница – државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Мали Зворник) на деоници број 02620, од чвора број 2618 Радаљ код км 143+477 до чвора број 2619 Мали Зворник код км 145+573, траса пута се поклапа са улицом Вука Караџића.
- **Државни пут IB реда број 28:** Мали Зворник – Љубовија – Рогачица – Костојевићи – Ужице – Сушица – Кремна - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Котроман), на деоници број 02801, од чвора 2619 Мали Зворник код км 0+000 до чвора број 2801 Грачаница код км 37+730, траса пута поклапа се са улицом Светосавска.

У складу са вашим захтевом планираним Изменама и допунама Плана генералне регулације за Мали Зворник, обухваћене су 2 (две) локације, и у границама измена и допуна планиране су измене на траси државних путева и то:

- Локација 1 – планирана је изградња новог саобраћајног прикључка на трасу државног пута IB реда број 28 код км 0+305 и укидање саобраћајног прикључка са к.п. 788/15 КО М. Зворник на трасу државног пута, дефинисаног претходним планом а који није изграђен.
- Локација 2 – планирана је изградња новог саобраћајног прикључка новопроектоване 31а на трасу државног пута IB реда број 26 код км 144+382, док се изграђен саобраћајни прикључак Новопроектоване 26 на државни пут код км 144+157 задржава, а планирано је и задржавање саобраћајног прикључка (који је и претходним планом био планиран) и то Новопроектована 24 на трасу државног пута код км 144+469 а који није изграђен.

Приликом израде друге Измене и допуне Плана генералне регулације за Мали Зворник, потребно је испунити следеће услове:

- При изради предметног плана, решења ускладити са Законом о путевима („Сл.гл.РС“, бр 41/18 и 95/18) и Законом о планирању и изградњи ("Сл.гл.РС", 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 09/20), као и са планским документима вишег реда.
- Планска решења морају бити усклађена са важећом планском и пројектном документацијом, планском и пројектном документацијом чија је израда у току, на предметном подручју, као и за коју је ЈП „Путеви Србије“ издало услове и сагласности.  
Податке за напред наведено прибавити од надлежних општинских органа, предузећа за израду планске и пројектне документације и др.
- При изради Плана генералне регулације мора се предвидети претходна анализа:
  - постојећих и перспективних саобраћајних токова,
  - стања коловоза предметног државног пута,
  - предлог мера у наредном периоду.





- Границе друге измене и допуне предметног плана је потребно кориговати, односно потребно је да све интервенције на траси државног пута буду у границама измена и допуна (траса пута мора бити у обухвату граница плана).
- Приликом дефинисања саобраћајног решења на Локацији 2, потребно је сагледати следеће: У колико се планира изградња саобраћајног прикључка улице Новопроектована 31а на трасу државног пута IB реда број 26 код км 144+382, потребно је планирати укидање саобраћајног прикључка улице Новопроектована 24 код км 144+469 због близине два саобраћајна прикључка и могућности повезивања објекте, односно катастарских парцела преко улице Новопроектована 31.
- Приликом дефинисања решења саобраћајног прикључка Локације 1 на трасу државног пута IB реда број 28 код км 0+305, Локације 2 на трасу државног пута IB реда број 26 код км 144+382, као и евентуалне реконструкције изграђеног саобраћајног прикључка улице Новопроектована 26 код км 144+157, потребно је испунити следеће услове:
  - предвидети реконструкцију, односно проширење државног пута IB реда у складу са планском документацијом,
  - планирани број возила који ће користити саобраћајне прикључке,
  - ПГДС 2019. године, на траси државног пута IB реда број 26, на деоници број 02620 Радаљ - Мали Зворник од 5234 возила и државног пута IB реда број 28, на деоници Мали Зворник – Грачаница од 1842 возила,
  - полупречници лепеза у зони раскрснице утврдити на основу криве трагова меродавних возила које ће користити предметне саобраћајне прикључке,
  - са додатним саобраћајним тракама за лева скретања са предметног државног пута, у колико се укаже потреба за истом (број возила) - уколико је број возила који скрећу лево са државног пута на споредни правац већи или исти од 10% од укупног броја возила на путу, мора се предвидети додатна саобраћајна трака за лева скретања на државном путу,
  - рачунску брзину на путу,
  - просторне карактеристике терена,
  - зоне потребне прегледности,
  - обезбедити приоритет саобраћаја на државном путном правцу,
  - адекватно решење прихватања и одводњавања површинских вода, уз усклађивање са системом одводњавања предметног пута,
  - саобраћајном анализом размотри потреба увођења додатних саобраћајних трака за улив/излив и траке за лева скретања са државног пута, као и дужину истих у односу на рачунску брзину пута и број возила.
- Елементи пута и раскрснице (полупречник кривине, радијуси окретања и др.) морају бити у складу са Законом о путевима ("Сл.гл.РС", број 41/18 и 95/18) и Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута ("Сл.гл. РС", број 50/2011).
- У складу са чланом 45. Закона о путевима („Сл.гл.РС“ бр. 41/18 и 95/18) јединица локалне самоуправе дужна је да планском документацијом смањи број саобраћајних прикључака на државни пут на најмањи могући број.
- Планском документацијом мора бити адекватно решено прихватање и одводњавање површинских вода, уз усклађивање са системом одводњавања предметног државног пута.
- Сходно члану 37. Закона о путевима ("Сл.гл.РС" број 41/18 и 95/18) ограде и дрвеће поред јавних путева подижу се тако да не ометају прегледност јавног пута и не угрожавају безбедност саобраћаја.
- Планом предвидети и обезбедити **заштитни појас и појас контролисане градње**, на основу члана 33. 34. и 36. Закона о путевима ("Сл.гл.РС", број 41/18 и 95/18) тако да први садржај објекта високоградње морају бити удаљени минимално **20,00м** од ивице путног појаса државног пута IB реда. Ширина заштитног појаса примењује се и у насељима, осим ако је другачије одређено просторним, односно урбанистичким планом.
- Планским документом разрешити проблематику постојећег и перспективног пешачког, стационарног, бициклистичког и јавног градског саобраћаја, као и заштита постојећих и евентуално нових инсталација.
- Општи услови за постављање инсталација:
  - предвидети двострано проширење државног пута на пројектовану ширину и изградњу додатних саобраћајних трака у потезу евентуалне реконструкције постојећих и изградње додатних раскрсница,
  - траса предметних инсталација мора се пројектно усагласити са постојећим инсталацијама поред и испод предметних путева.
- Услови за укрштање инсталација са државним путевима:
  - да се укрштање са путем предвиди искључиво механичким подбушивањем испод трупа пута, управно на пут, у прописаној заштитној цеви,





- заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини између крајних тачака попречног профила пута (изузетно спољња ивица реконструисаног коловоза), увећана за по **3,00m** са сваке стране,
  - минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи **1,50m**,
  - минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала за одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до корње коте заштитне цеви износи **1,20m**.
- ⇒ Приликом постављања надземних инсталација водити рачуна о томе да се стубови поставе на растојању које не може бити мање од висине стуба, мерено од спољне ивице земљишног појаса пута, као и да се обезбеди сигурносна висина од **7,00m** од највише коте коловоза до ланчанице, при најнеповољнијим температурним условима.
- Услови за паралелно вођење инсталација са државним путевима:
- предметне инсталације морају бити постављене минимално **3,00m** од крајње тачке попречног профила пута (ножице насипа трупа пута или срогње ивице путног канала за одводњавање) изузетно ивице реконструисаног коловоза уколико се тиме не ремети режим одводњавања коловоза.
  - на местима где није могуће задовољити услове из претходног става мора се испројектовати и извести адекватна заштита трупа предметног пута.
  - не дозвољава се вођење предметних инсталација по банкени, по косинама усека или насипа, кроз јаркове и кроз локације које могу бити иницијалне за отварање клизишта.
- Потребно је да нам доставите ситуациони план у одговарајућој размери, са јасно обележеном границом плана, објектима из наше надлежности, са уписаним **стационажима**, у складу са напред наведеним условима на границама плана и на месту планираних саобраћајних прикључака, решења саобраћајних прикључака и др.

**Потребно је да нам доставите Измене и допуне Плана генералне регулације за Мали Зворник ради провере испуњености услова датих од стране ЈП „Путеви Србије“ и издавања мишљења на исти.**

Особа за контакт: Данијела Гојић, дипл.пр.пл. 011 /30-40-749

ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“  
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР СЕКТОРА ЗА  
СТРАТЕГИЈУ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И  
РАЗВОЈ

Биљана Вуксановић, дипл.грађ.инж.

Достављено:

1. Наслову
2. ЈП "Путеви Србије" Београд, Архива
3. ЈП "Путеви Србије" Београд, Одељење за пројектну и планску документацију

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА  
Сектор за ванредне ситуације  
Одељење за ванредне ситуације у Шапцу  
09.33 број 217-15270/20-1  
20.11.2020. године  
Шабац  
ул. Господар Јевремова бр. 4

Јавно предузеће  
Инфраструктура Шабац  
2999-04/2020  
22. 01. 2021. године

ЈП „Инфраструктура Шабац“ – Шабац,  
Сектор за изградњу, Служба за просторно  
и урбанистичко планирање, Шабац  
ул. Карађорђева бр.27

Предмет: Захтев за издавање услова и података од интереса за израду Друге  
измене и допуне плана генералне регулације насеља Мали Зворник.

Веза: Ваш допис бр. 2999-04 од 16.10.2020. године

На основу Вашег захтева за издавање услова и података од интереса за  
израду Друге измене и допуне плана генералне регулације насеља Мали  
Зворник, бр. 2999-04 од 16.10.2020. године за потребе инвеститора Општина  
Мали Зворник, у складу са одредбама чл. 29 Закона о заштити од пожара („Сл.  
гласник СРС“, бр. 111/09, 20/15 и 87/18), дајемо следеће мишљење:

Напред наведени план генералне регулације насеља Мали Зворник, од  
16.10.2020. године за потребе инвеститора Општина Мали Зворник је  
неопходно израдити у складу са важећим законима, техничким прописима и  
српским стандардима, па сходно томе дајемо следеће услове у погледу  
извршења потребних мера заштите од пожара и експлозије:

- Пре издавања локацијских услова потребно од стране органа надлежног за заштиту од пожара прибавити посебне услове у погледу мера заштите од пожара и експлозија за безбедно постављање објеката са запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима у складу са одредбама чл. 6 Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Сл. гласник РС“, бр. 54/15) и одредбама чл. 20 став 1 Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 115/20),
- У поступку прибављања локацијских услова потребно је од стране органа надлежног за заштиту од пожара прибавити посебне услове у погледу мера заштите од пожара и експлозија сходно чл. 20 став 2 Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 115/20) узимајући у обзир да се због специфичности објекта у планским документима не могу садржати све неопходне могућности, ограничења у услове за изградњу објекта, односно све услове заштите од пожара и експлозија,
- У погледу обезбеђења испуњености основних захтева заштите од пожара приликом пројектовања и изградње објекта и то на начин утврђен посебним прописима и стандардима којима је уређена област заштите од пожара и експлозија и проценом ризика од пожара којом су



искажане мере заштите од пожара за конструкцију, материјале, инсталације и опремање заштитним системима и уређајима, објекти морају бити изведени у складу са Законом о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 20/15 и 87/18),

- Фазну градњу, уколико ће градња трајати дуже, предвидети на начин да свака фаза представља техничко – технолошку целину, која може самостално да се користи,
- Објектима обезбедити приступни пут за ватрогасна возила у складу са одредбама Правилника о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара („Сл. лист СРЈ“, бр. 8/95),
- Обезбедити одговарајућу хидрантску мрежу, која се пројектује у складу са Правилником о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара („Сл. гласник РС“, бр. 3/18),
- Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту од пожара стамбених и пословних објеката и објеката јавне намене („Сл. гласник РС“, бр. 22/19),
- Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозија („Сл. лист СЦГ“, бр. 31/2005),
- Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту индустријских објеката од пожара („Сл. гласник РС“ бр. 1/18),
- Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту складишта од пожара и експлозија („Сл. лист СФЈР“ бр. 24/87),
- Придржавати се одредби Правилника о техничким захтеима безбедности од пожара спољних зидова зграда („Сл. гласник РС“, бр. 59/2016, 36/2017 и 6/2019),
- Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трансформаторских станица („Сл. лист СФРЈ“, бр. 13/78 и 37/95),
- Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона („Сл. лист СФРЈ“, бр. 53 и 54/88 и 28/95),
- Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту објекта од атмосферског пражњења („Сл. лист СРЈ“, бр. 11/96),
- Реализацију објекта извршити у складу са одредбама Правилника о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара („Сл. лист СРЈ“, бр. 87/93),
- Реализацију објекту извршити у складу са одредбама Правилника о техничким мерама за погон и одржавање електроенергетских постројења и водова („Сл. лист СФРЈ“, бр. 41/93),
- Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000V („Сл. лист СФРЈ“, бр. 4/74, 13/78 и „Сл. лист СРЈ“, бр. 61/95),
- Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара („Сл. лист СФРЈ“, бр. 74/90),



као и други Правилници и стандарди са аспекта заштите од пожара који произилазе из горе наведених законских и подзаконских аката.

Одредбе чл. 30 Закона о заштити од пожара дају могућност да се у недостатку позитивних прописа у Републици Србији могу прихватити доказивање испуњености захтева заштите од пожара и према страним прописима и стандардима, као и према признатим методама прорачуна и моделима уколико су тим прописима предвиђени.

Сагласно са одредбама чл.123 Закона о планирању и изградњи Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), чл. 38 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/2019) и чл. 33 и 34 Закона о заштити од пожара, потребно је доставити на сагласност пројекте за извођење објекта, а пре отпочињања поступка за утврђивање подобности објекта за употребу, ради провере примењености датих услова и усклађености са осталим планским актима у поступку обједињене процедуре.

Ослобођено плаћања таксе сходно члану 18. Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/03 ... 98/20).

По овлашћењу министра унутрашњих послова  
бр. 01-35/18-17 од 15.03.2018. године

Шеф Одсека ФЗ  
потпуковник полиције  
Милан ТАНАСИЋ

